

消火バケツ定期点検のご案内

消火バケツは設計耐用期間を10年としております、部品の落下や重大な破損を防ぐため定期点検の実施を推奨しております。

●製造から点検までの推奨期間

1年点検：標準点検

3年点検：1年点検に加え、

吊下げスリングの交換及び、強度部位ボルトの交換

●標準点検項目

- ・各金属部品の変形・損傷確認(軽微な傷は修正)
- ・ねじ、ボルト類の締結確認
- ・放水扉のゴムシール部品交換、水漏れ確認
- ・吊下げスリングの劣化確認
- ・バックナーASSYの損傷確認(軽微な傷等はパッチ当て修理)
- ・メカニカルヒューズの分離確認

●参考耐用年数

耐用年数の基本期間は10年間とし、損傷部品が見つかり次第、部品等の交換を推奨いたします。

部品	部位	耐用年数	修理・交換目安
ベースパイプ ASSY	金属部	10年	変形、割れ等がある場合、修理又は交換
	ゴム部(取付く場合)	3年～	変形、割れ等有る場合、交換
バケツボトム ASSY	金属部	10年	変形、割れ等がある場合、修理又は交換
	放水扉のゴムシール部	1年～	変形、硬化、割れ等がある場合交換、又は定期交換(推奨)
	結束バンド	1年～	変形、ゆるみがある場合、交換
バックナーASSY	全体	10年	破れ、剥がれ等がある場合、修理又は交換
バケツピラーASSY	金属部	10年	変形、割れ等がある場合、修理又は交換
	ゴム部(取付く場合)	1年～	変形、割れ等有る場合、交換
	ワイヤー(取付く場合)	1年～	変形、素線切れがある場合、修理又は交換
	結束バンド	1年～	変形、ゆるみがある場合、交換
トップパイプ ASSY	金属部	10年	変形、割れ等がある場合、修理又は交換
スリング ASSY	全体	3年～	取説等の廃棄基準に合致した場合は交換、又は、定期交換(推奨)
	結束バンド	1年～	変形、ゆるみがある場合、交換
フック金具 ASSY	金属部	10年	変形、有害なキズ等がある場合、修理又は交換
メカニカルヒューズ ASSY	全体	1年～	変形、割れ、作動不良がある場合、修理又は交換
その他	強度部位ボルト	10年	変形、有害な傷等がある場合、交換又は定期交換(推奨)

注1) 耐用年数欄の3年～又は1年～は、主に合成樹脂及びゴム製品において、紫外線等の影響を考慮しています。

注2) 耐用年数欄の3年～又は1年～は、全て正常な場合でも、耐用年数を最大で10年としています。


●対象製品：手動式消火バケツ(当社製及び、国内製造品)

●点検期間：点検期間は、約1カ月～2カ月かかります、耐空検査などに合わせて実施することをお勧めしております。

●完了報告：点検・検査報告書を提出します。

●費用：随時、お見積りを致します。

●その他：消火バケツの様々なご相談を承ります。

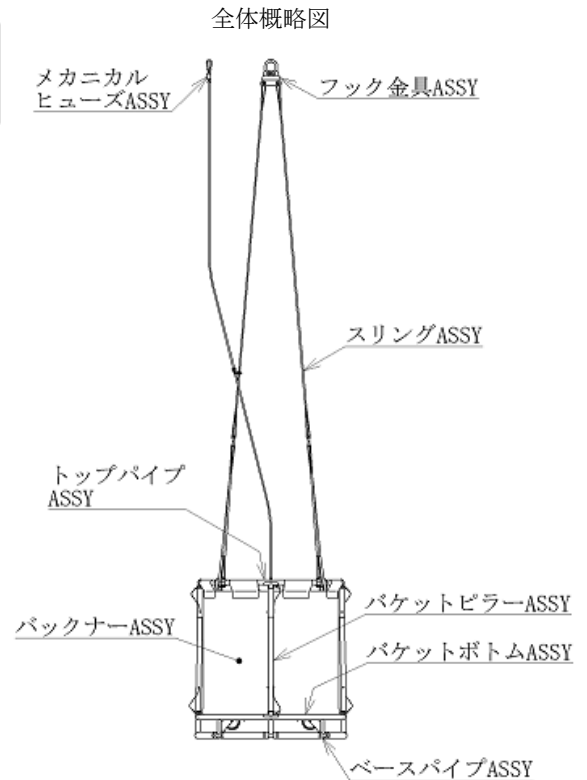

問合せ先 埼玉県入間市東町6-2-40
MGエンジニアリング合同会社
TEL:04-2935-7315/FAX:04-2935-7316
E-mail:info@mg-engineer.com
担当：鈴木